


コピー用紙・電気・ガス使用量の推移

本社では、今年からクーラーを入れる際にその開始時の「室温・湿度・開始時間・停止時間」を記入しています。

クーラー使用解禁の6月1日～6月20日までの20日間で、クーラーを使用したのは9日間、平均は「開始時室温30.11度、湿度54.89%、使用時間6時間28分」でした。

気象台のデータと、室温との差(室温が高い)はありますが、今年の6月は雨や曇りが多く、思った以上にクーラー使用日数が少なかったようです。

これから夏本番ですが、今年もクールビズで乗り切りましょう！





電灯使用量

電灯	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
今年度	1,948	1,978	2,170	2,212	1,807	1,873	1,824	2,250	2,018	2,025	2,117	1,795	24,017
前年度	2,028	2,213	2,232	2,200	1,963	1,803	2,036	2,273	1,901	1,830	2,075	1,748	24,302
増減	-80	-235	-62	12	-156	70	-212	-23	117	195	42	47	-285

電力使用量

電力	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
今年度	1,298	3,241	4,508	3,281	749	731	2,553	4,393	2,897	1,374	1,194	479	26,698
前年度	1,066	4,760	4,414	3,223	762	1,102	2,809	3,799	1,895	1,631	1,098	551	27,110
増減	232	-1,519	94	58	-13	-371	-256	594	1,002	-257	96	-72	-412

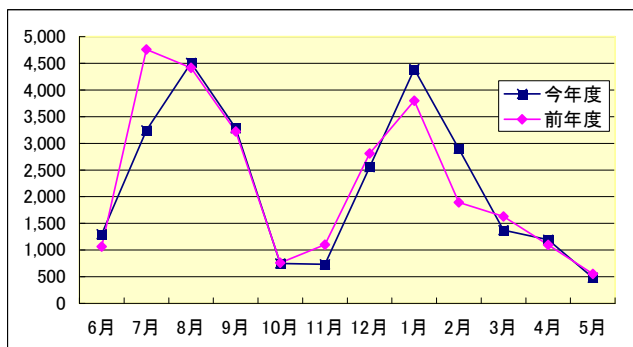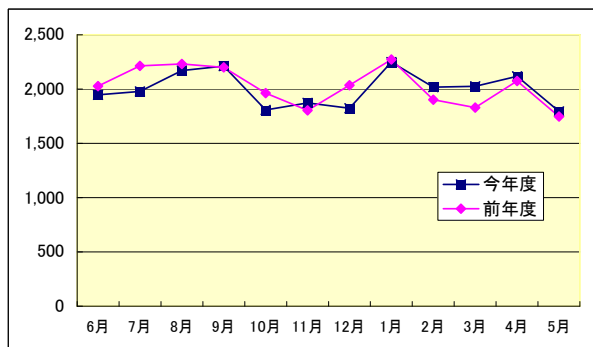

電灯使用量 (グラフ)

電力使用量 (グラフ)

本社ガス使用量



本社	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
今年度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.3	9.7	6.6	8.8	4.0	40.4
前年度	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	9.3	8.4	6.8	8.3	6.5	48.3
増減	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	-1.0	1.3	-0.2	0.5	-2.5	-7.9

コピーカウント数

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
合計	24,395	20,237	28,657	22,210	25,237	51,637	14,712	13,559	12,784	19,437	19,356	14,096	266,317
前年同月合計	21,982	20,061	26,454	23,596	20,984	20,126	25,128	21,183	23,049	24,657	31,567	23,666	282,453
増減	2,413	176	2,203	-1,386	4,253	31,511	-10,416	-7,624	-10,265	-5,220	-12,211	-9,570	-16,136

※平成21年11月よりカウント日変更のため増加。

※平成21年12月号より、社内報印刷(700部)を外部委託したためにカウント数減少

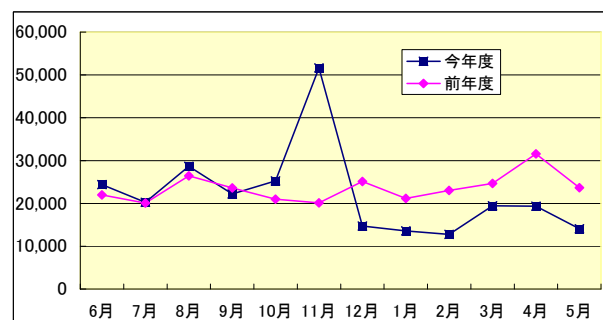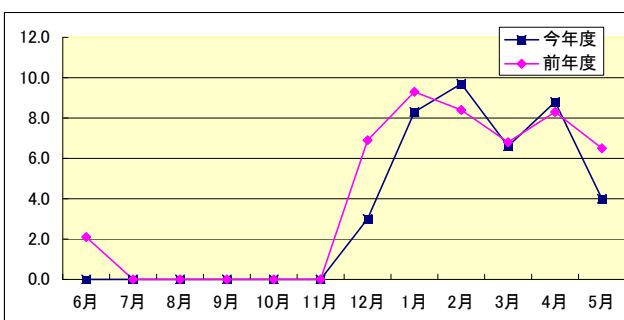

本社ガス使用量 (グラフ)

コピーカウント数 (グラフ)